


DETALHE POSTES

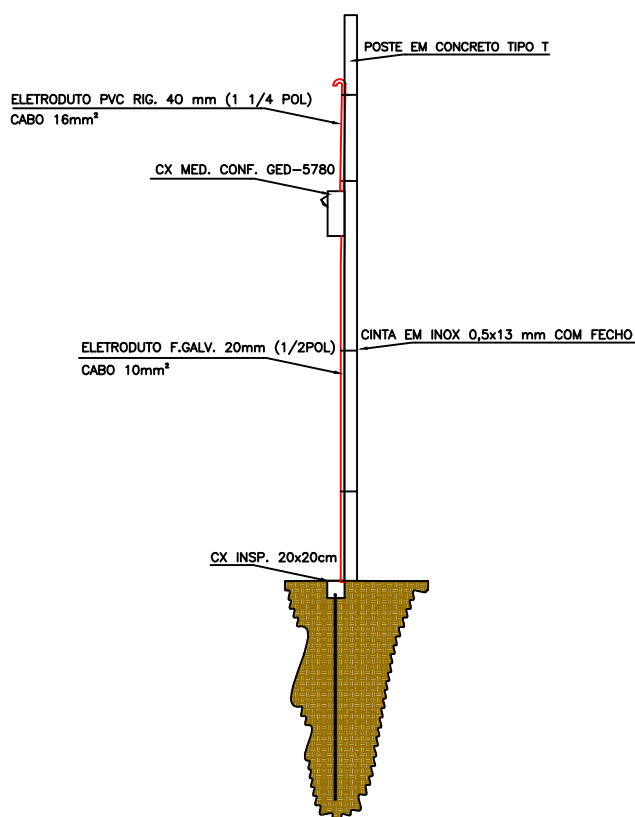

DETALHE PADRÃO DE ENTRADA

Poste 15

Caixa de passagem 17


Eletroduto corrugado 50mm 290,00m

vala= .30.50=0,15x290,00=43,50m³
concreto envelopar vala= .10x.30=0,03x290,00=8,70m³

POSTE COM SUPORTE PARA
1 LUMINARIA
SEM ESCALA

LEGENDA GERAL

- 1- POSTE TELEFONICO EM AÇO CIRCULAR CONICIDADE REDUZIDA R=6M
- 2- SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA 1 LUMINARIA
- 3- LUMINARIA LED RETANGULAR P BRAÇO DE IL. PUBLICA DE 80WTS
COM BASE PARA RELÉ
- 4- RELÉ FOTOELÉTRICO 220V
- 5- HASTE TERRA TIPO COPPERWELD 3.00m x 5/8"
- 6- FIO DE COBRE NÚ 6mm² P/ ATERRAMENTO
- 7- CAIXA DE PASSAGEM .50X.50X.50
- 8- CONCRETO PARA PROTEÇÃO DOS CABOS



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.298/0001-71 Rua Tiradentes, 956 - Centro - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS-S.P. FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9909 - pmpradopolis@yahoo.com.br		
OBJETIVO ILUMINAÇÃO DE LED NAS CICLOVIAS E PANTO DE GRAMA		
PROJETO DETALHE POSTES		
RESPONSÁVEL TÉCNICO Anderson Odair Rossi Arquiteto e Urbanista OAU A32796-5 Diretor de Planejamento, Obras, Saneamento e Defesa	TITULO São Martinho Prefeitura Municipal	PÁGINA 3/5